


Istniejące kominy należy nadmurować o 25 cm
 boczne wyloty wentylacyjne zabezpieczyć stalowymi kratkami wentylacyjnymi

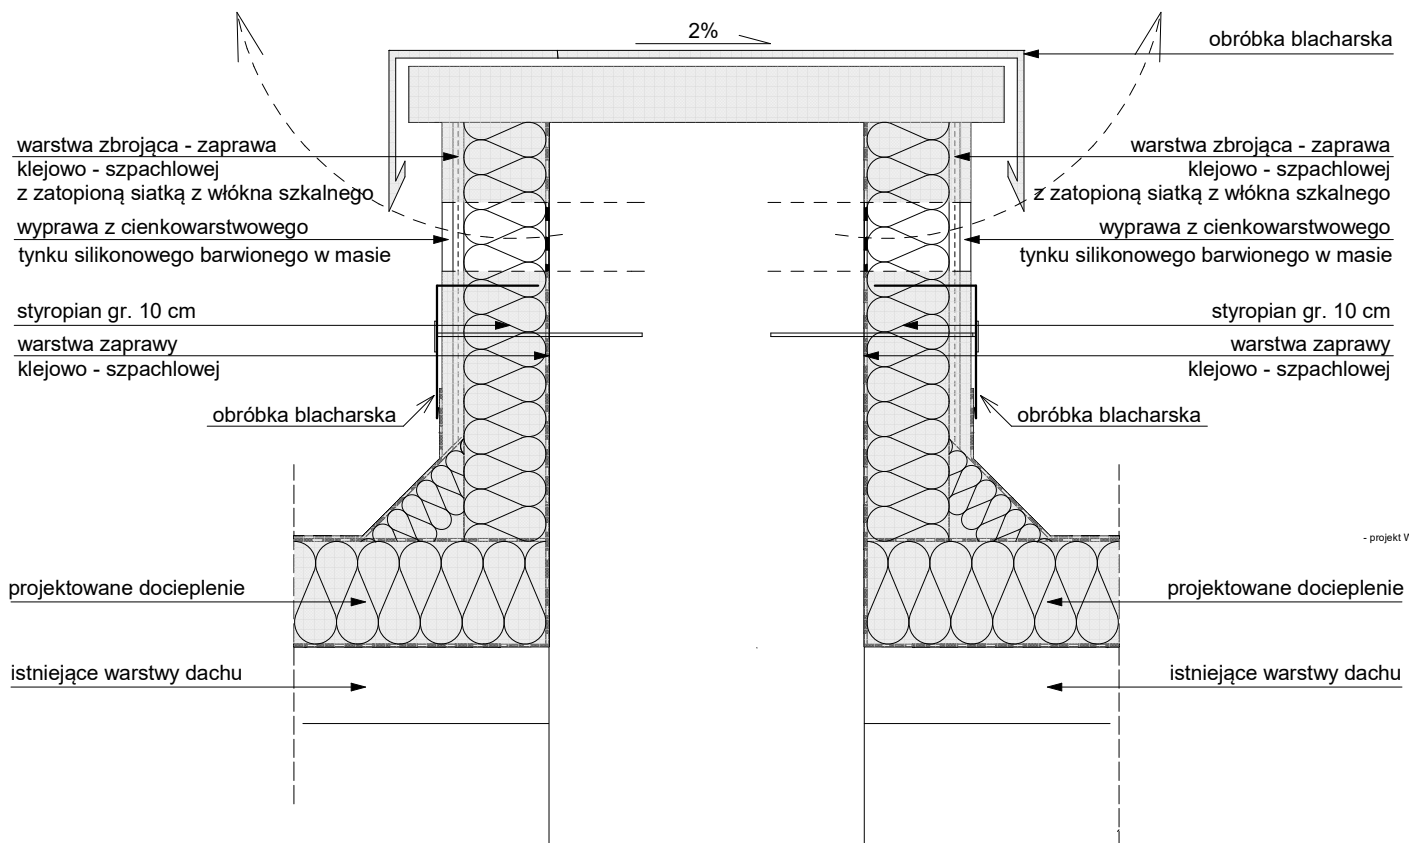

- projekt Warta - de

detal docieplenia komina

nazwa obiektu budowanego:			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU			
tytuł rysunku:		skala rys.	nr rysunku
detal			d.11
imię i nazwisko projektanta:		mgr inż. architekt Sławomir Kolanus	
numer uprawnień budowlanych:		8/R-5/LOOIA/09	
data sporządzenia rysunku :		05.2022	